




**GUÍA RÁPIDA DE CONEXIÓN DE EQUIPOS MODELOS
ePMP5i y ePMP5C
CON ADAPTADORES “SYSPOE” DE ENERGÍA SOLAR**

Los equipos ePMP se alimentan a través de su adaptador PoE incluido con el equipo a 30 Vcc, mas sin embargo, en instalaciones donde no se cuenta con energía eléctrica, es necesario realizar la siguiente conexión para que pueda alimentar los equipos modelos ePMP5i y ePMP5C al adaptador SYSPOE-1224:

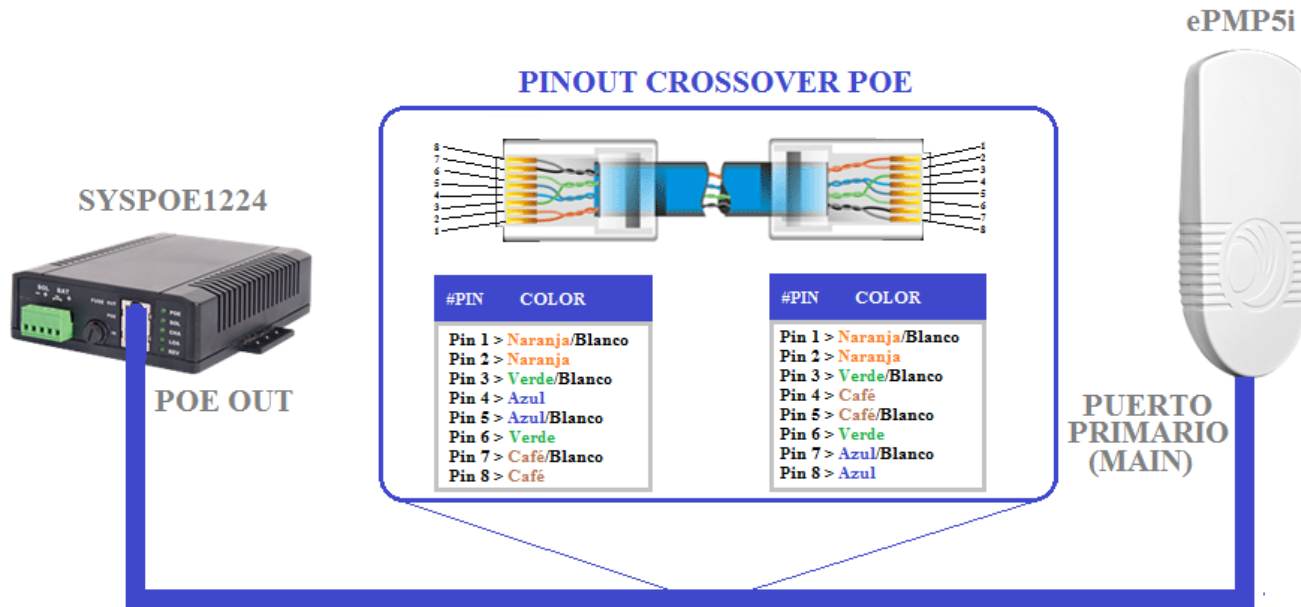

El diagrama anterior aplica también al ePMP5C.

Los equipos ePMP5i/ePMP5C pueden operar sin problema de 24 Vcc a 30 Vcc @ 0.5 A (SYSPOE-1224).

El equipo ePMP5GPS soporta de 24 Vcc a 56 Vcc @ 0.5 A (SYSPOE-1224, SYSPOE-1248).

Si requiere soporte adicional, favor de utilizar alguno de los siguientes medios:

- foro.syscom.mx
- Teléfono: 01 (614) 415-2525
- Correo electrónico: eestrada@syscom.mx

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA